




grupoiscar.es

grupoiscar.es

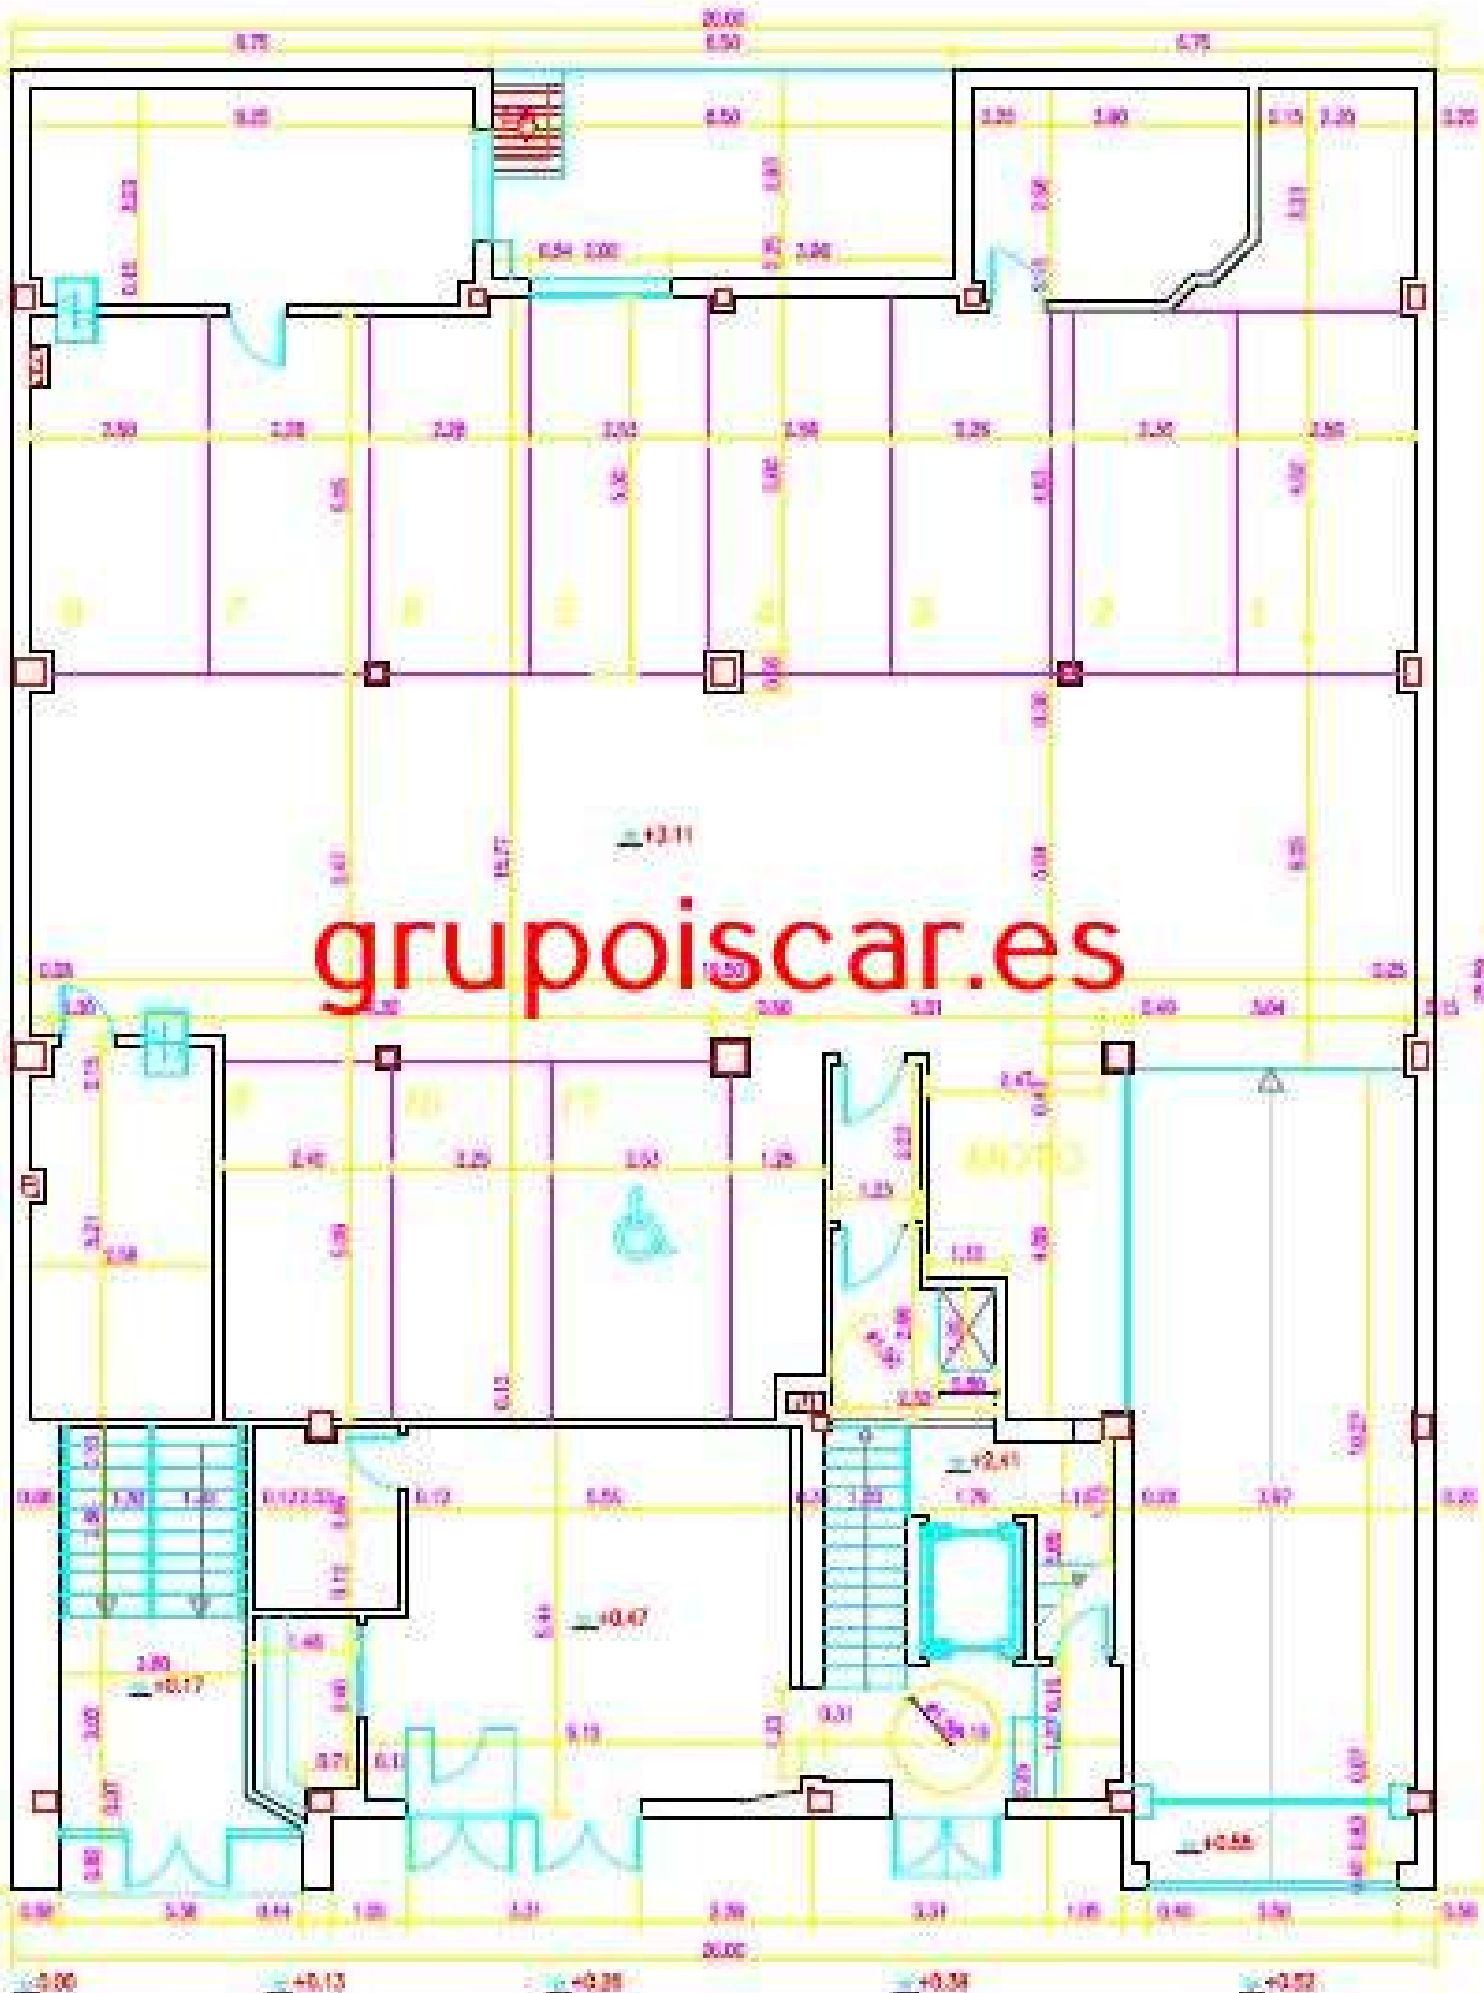


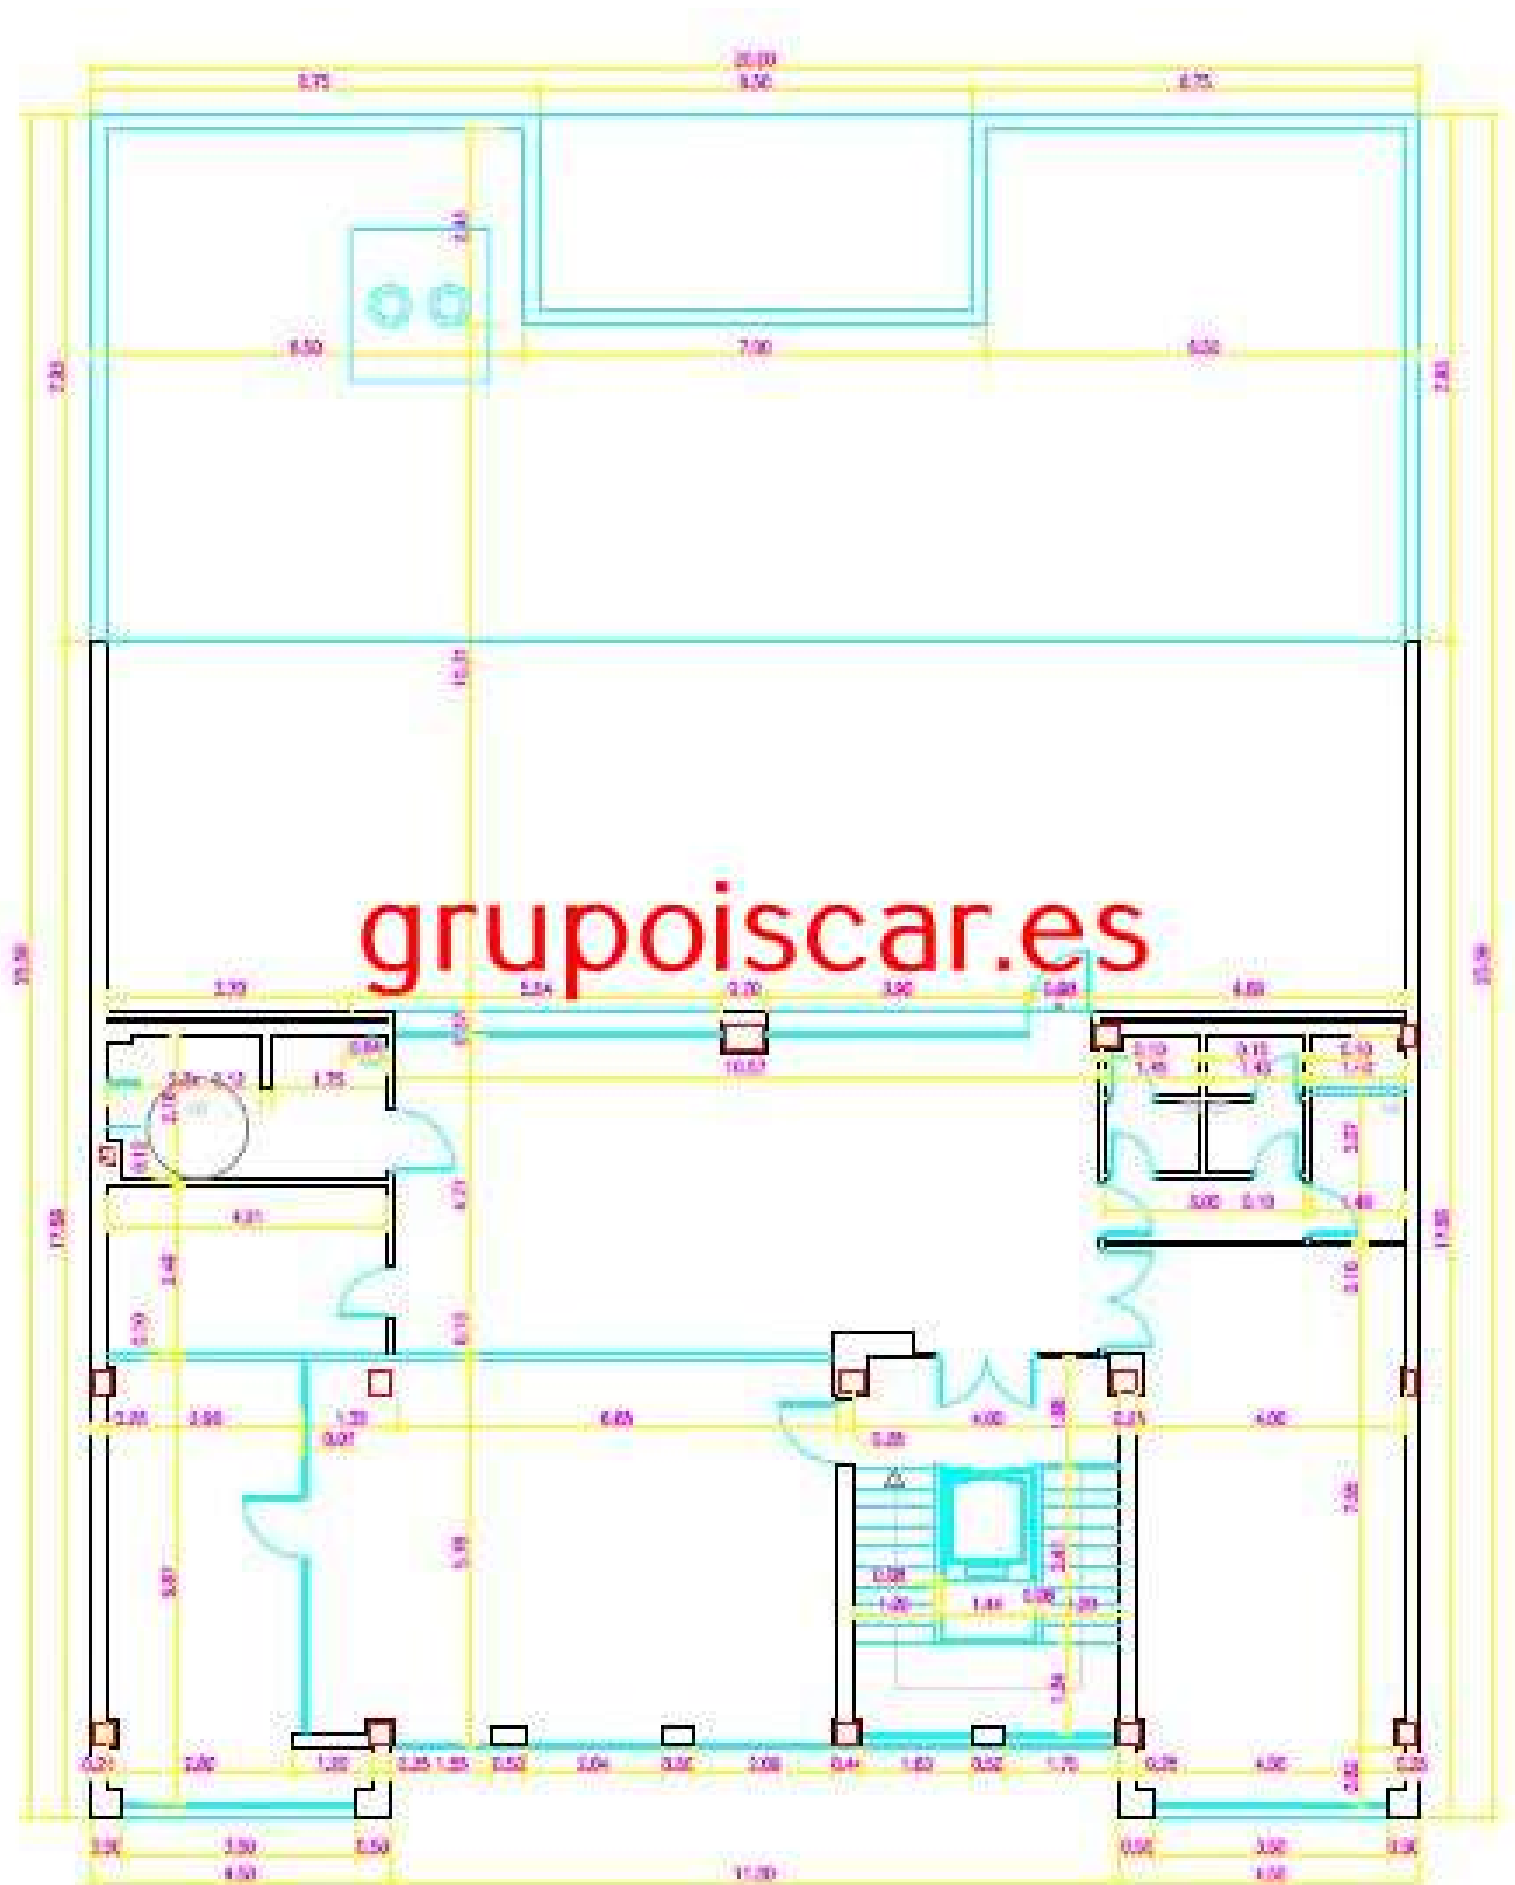

grupoiscar.es

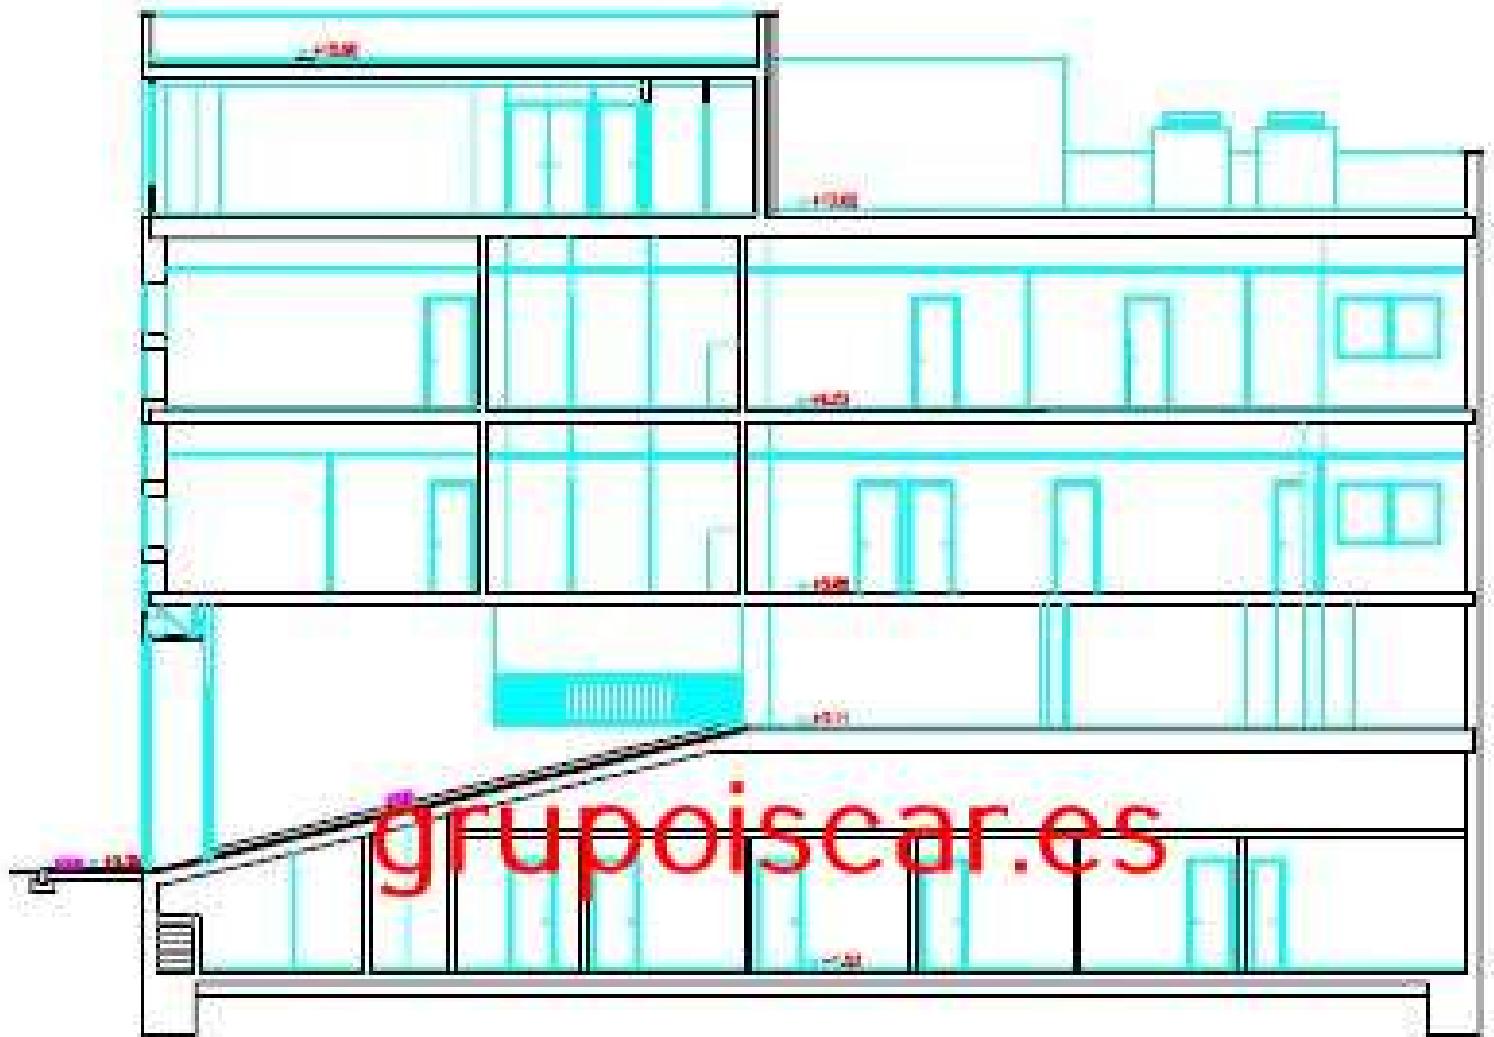

SECCION A-A

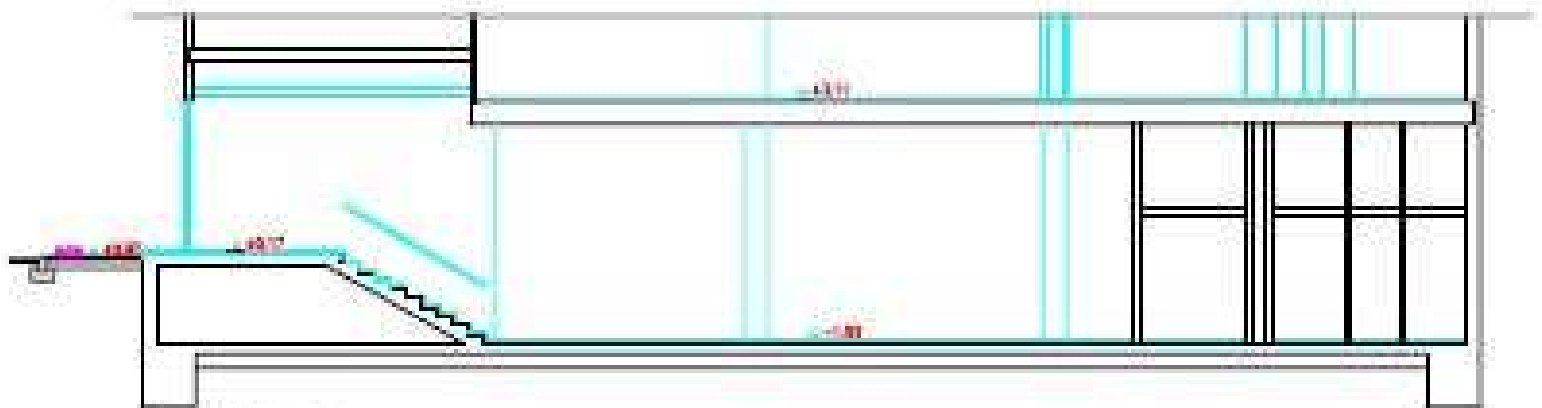



SECCION C-C



grupoiscar.es

grupoiscar.es

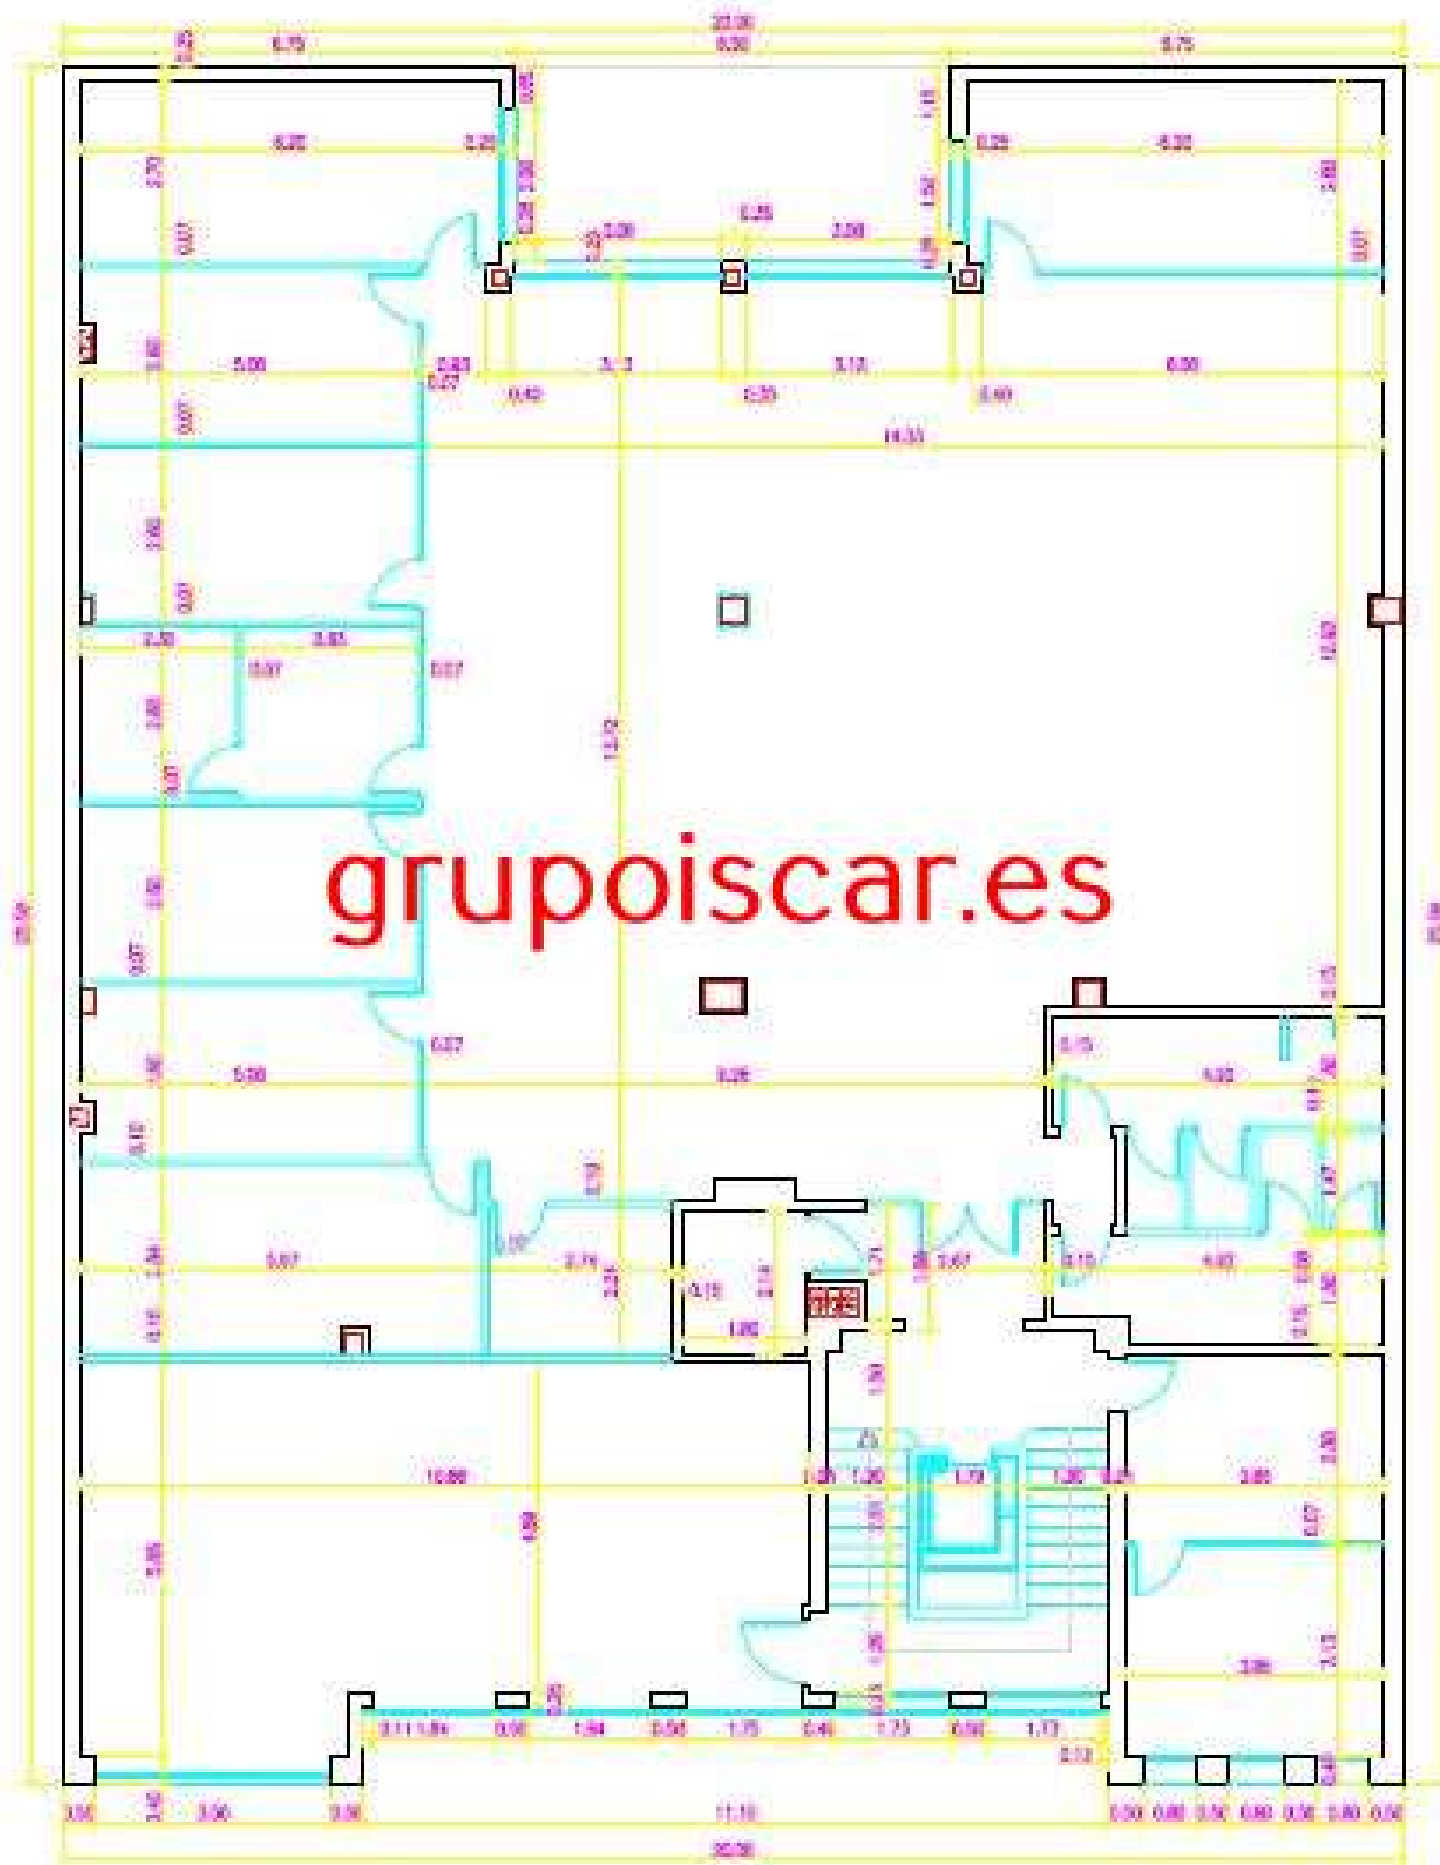

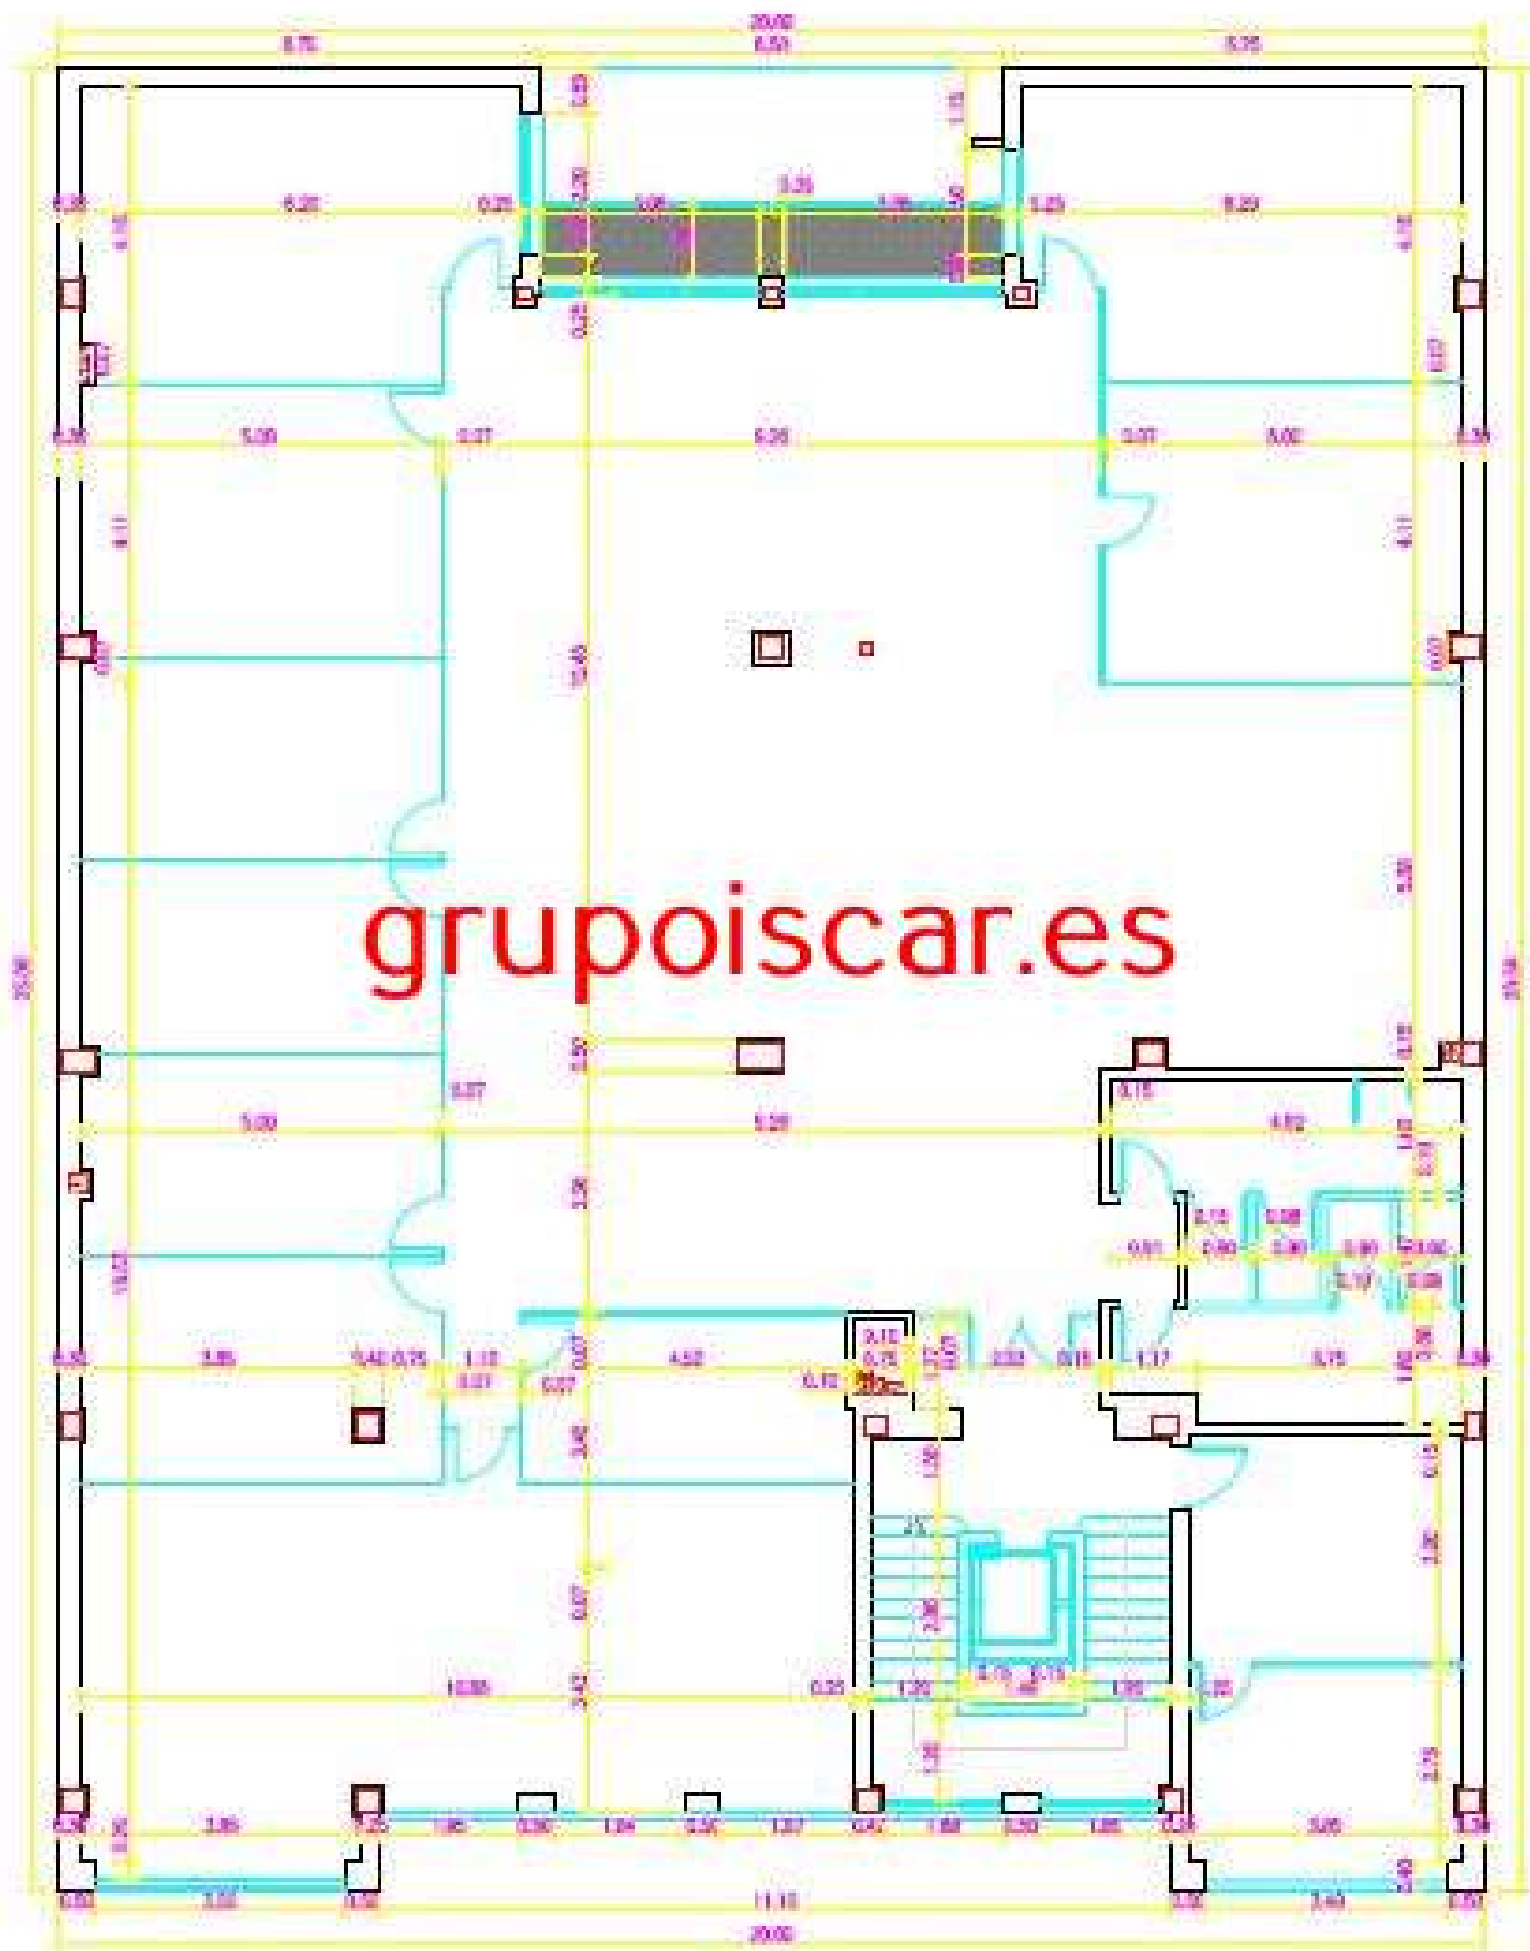

grupoiscar.es

NOTA: La posición del receptor de señalización en planta sujeta en el 200 al estar el sector de incendio protegido por una instalación automática de extinción.

ITEN DE MEDIO CIRCUNDA. SMD

Sala de recepción de alarmas
Superficie = 1,04 m²
Carrocería: F-10
Carrocerías: U-10
Pantón: U,45-C3

Sala de control de incendio

ITEN DE MEDIO CIRCUNDA. SMD

Cable de transformación
Superficie = 25,21 m²
Carrocería: F-10
Carrocerías: T-10
Pantón: U,45-C3

COBAMO PISO PRIMERA
PLANTA A DERECHA

+1.500

+1.500

+1.000

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00


+0.00

-1.00

CONSTRUCCION DE PISO DE PRIMERA
PLANTA A LA IZQUIERDA
(VER PLANO DE SECCION B-B)

grupoiscar.es

SECCION B-B

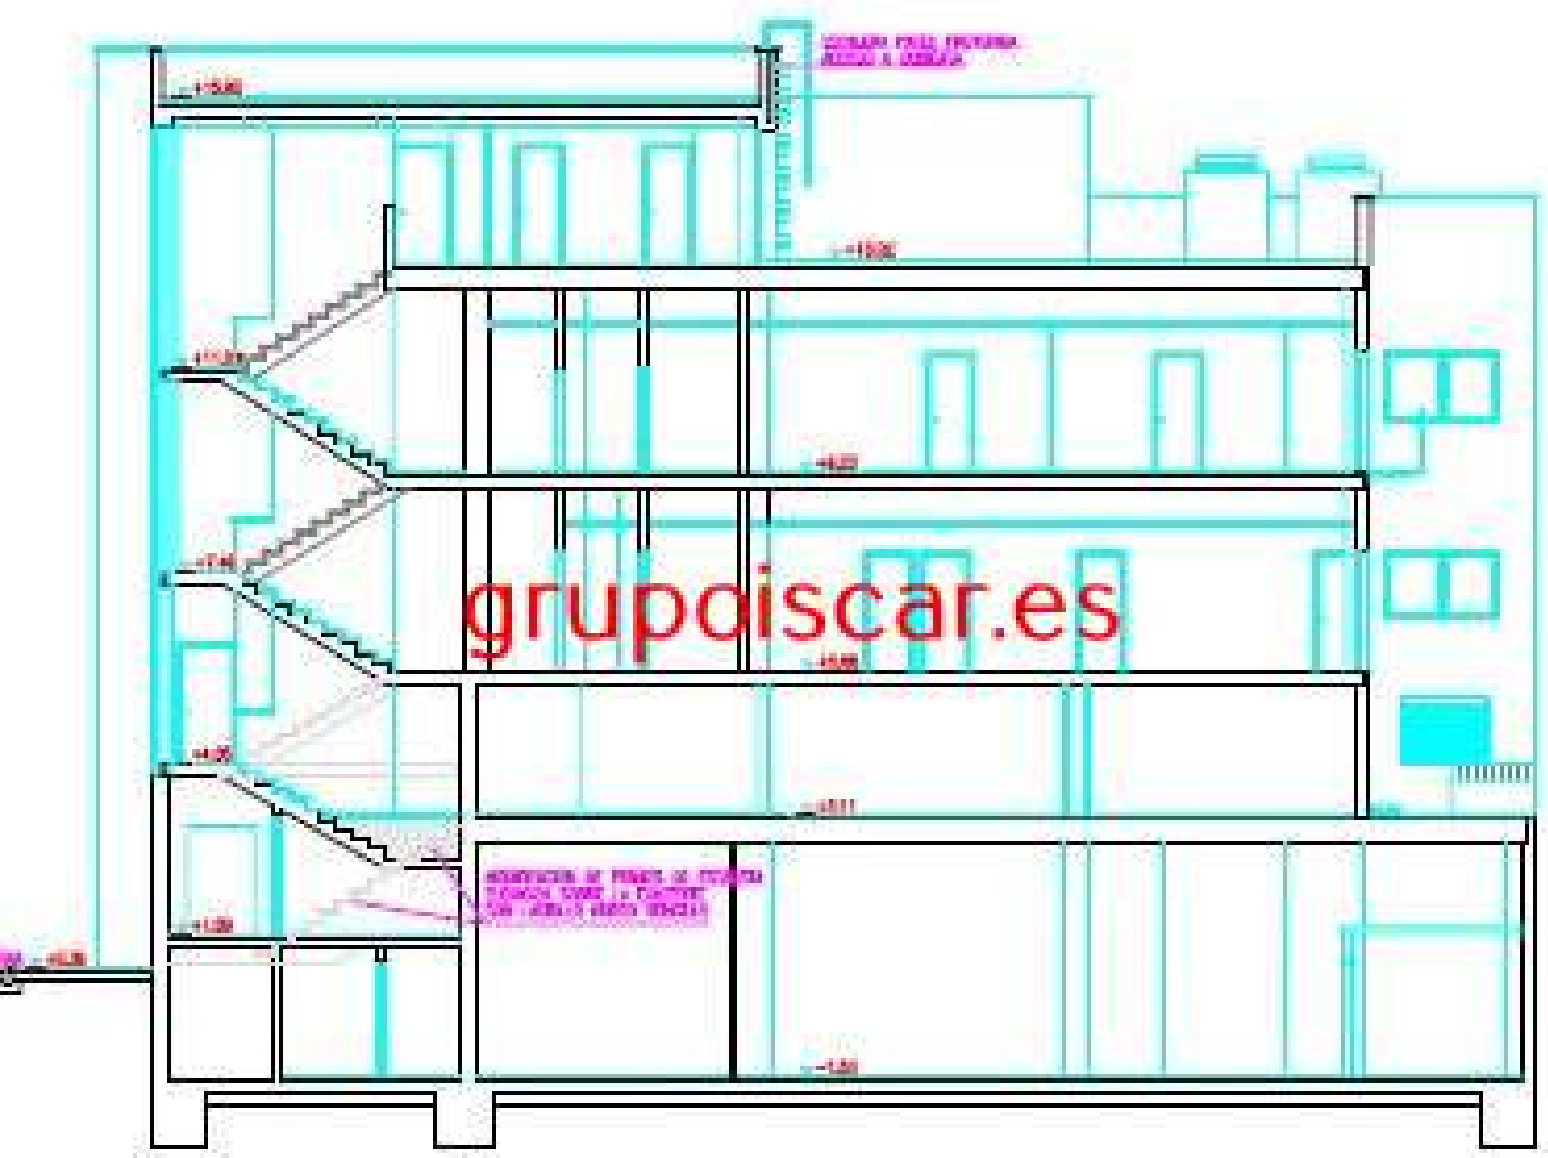



grupoiscar.es

+3.11

+0.41

+0.47

+0.17

+0.30

+0.52

+0.00

+0.13

+0.26